


KELETI HOMLOKZAT

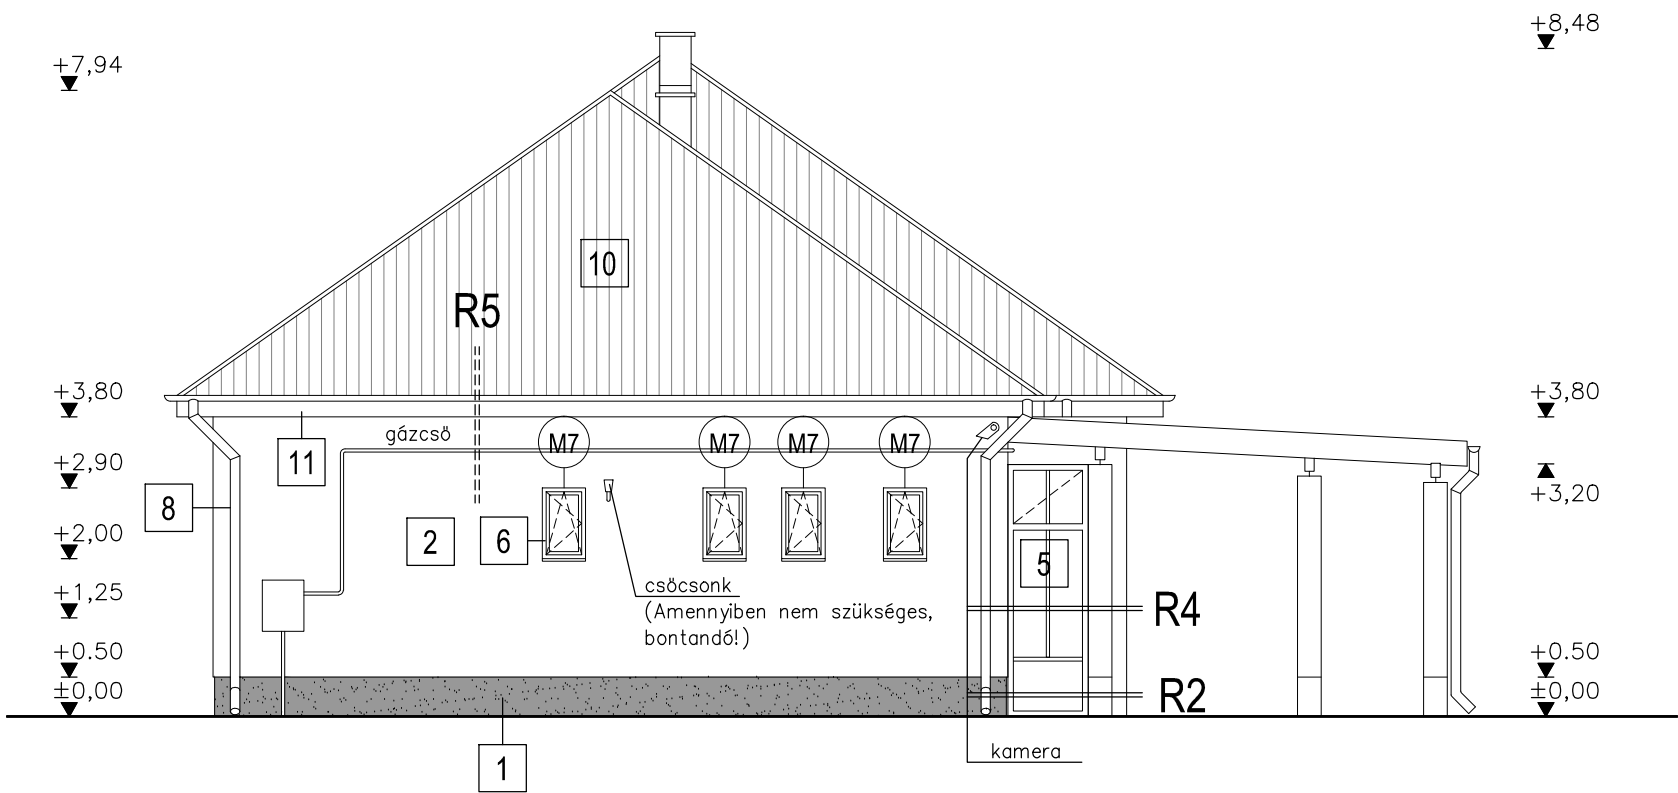

DÉLI HOMLOKZAT

RÉTEGRENDEK:

R1 LÁBAZAT 1.

2 mm kőszemcsés lábazati vakolat
üvegszövet+ragasztó
12 cm Austrotherm Expert Fix hőszig.
2,5 cm meglévő nemesvakolat
45 cm meglévő tömör tégl
1,5 cm meglévő belső vakolat

R2 LÁBAZAT 2.

2 mm kőszemcsés lábazati vakolat
üvegszövet+ragasztó
12 cm Austrotherm Expert Fix hőszig.
2,5 cm meglévő nemesvakolat
30 cm meglévő blokktegla
1,5 cm meglévő belső vakolat

R3 HOMLOKZAT 1.

2 mm homlokzati színvakolat
üvegszövet+ragasztó
14 cm Austrotherm AT-H80
2,5 cm meglévő nemesvakolat
45 cm meglévő tömör tégl
1,5 cm meglévő belső vakolat

R4 HOMLOKZAT 2.

2 mm homlokzati színvakolat
üvegszövet+ragasztó
14 cm Austrotherm AT-H80
2,5 cm meglévő nemesvakolat
30 cm meglévő blokktegla
1,5 cm meglévő belső vakolat

R5 PADLÁSFÖDÉM UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSE

(8cm meglévő agyagterítés bontása)
20 cm Rockwool Multirack terítve
1 rtg párazáró fólia
2,4 cm meglévő deszkázat
14 cm meglévő légrés/fa gerenda
2,4 cm meglévő deszkázat
3 cm meglévő lécezéses nádazás
1,5 cm meglévő belső vakolat

JELMAGYARÁZAT:

- új lábazati hőszigetelő díszvakolat, kőszemcsés (12 cm Austrotherm Expert Fix hőszig.) – barna
- új homlokzati hőszigetelő díszvakolat, 2mm-es, dörzsölt (14 cm Austrotherm AT-H80) – törtfehér
- párkánytagozat és lizéna kialakítása +3cm Austrotherm AT-H80, felülete 2 mm-es díszvakolattal sárga színben
- ablak körüli díszítő keretezés, impregnált, szeletelt, ragasztott agyag tégl, sárga színben
- meglévő, megtartandó hőszigetelt, fa szerkezetű nyílászáró – sötétbarna
- új műanyag szerkezetű hőhídmentes nyílászáró, konzignáció szerint – sötétbarna, a meglévő nyílászárók színével összhangban
- nyílászárók előtti biztonsági rács levétele, szükség szerint visszahelyezése
Javasolt: UV álló festett, sötétbarna felülettel
- meglévő ereszfelfolyó leszerelése/visszaszerelése könyökök cseréje/igazítása az új falsíkhöz
- polykarbonát fedésű előtető leszerelése és visszahelyezése tartószerkezettel együtt
- meglévő cserépfedés
- ereszkialakítás új hőszigetelő díszvakolattal, 2mm-es, dörzsölt (3 cm Austrotherm AT-H80) – törtfehér meglévő ereszcatorna leszerelése/visszaszerelése

PÁLYÁZATOS ÉPÜLETENERGETIKAI FELHÍVÁS A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAI SZÁMÁRA KEHOP-5.2.9. Épületenergetikai korszerűsítés Tápióság Község Önkormányzat intézményeinél - Polgármesteri Hivatal 2253 Tápióság, Bicskei út 3. Hrsz: 994			
TERVFAJTA:		KIVITELI TERV	
		ÉPÍTETŐ:	Tápióság Község Önkormányzata 2253 Tápióság, Bicskei u. 3
GENERAL TERVEZŐ:		FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	
 UV design építész stúdió 1033 Budapest, Mozaik utca 14./b Tel/fax: 430-0013 E-mail: uvdesign@uvdesign.hu		Várady Tibor É/1 01-2297 ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: Veres Edina	
MÓDOSÍTÁSOK:		ENERGETIKA:	
TÁRGY ÉS HELYE	INDEX	DÁTUM	Equinox Consulting Kft. - Bobál Gábor
			ÉPÜLETVILLAMOSSÁG:
			Libella Bt. - Nyári Ilona
CÍM:			MÉRETARÁNY:
KELETI HOMLOKZAT DÉLI HOMLOKZAT			M=1:100
DÁTUM:	TERVSZÁM:	RAJZSZÁM:	
2016. 05. 27.	UV-2016/05/2-TP-K	E-03	